

## OBSERVAÇÕES CFTV:

1- TODA OS COMPONENTES METÁLICOS (DUTOS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS GALVANIZADOS, ETC) DEVERÃO SER ATERRADOS EM SUA EXTENSÃO;

2- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;

3- A ALTURA DOS PONTOS DE ELÉTRICA E CFTV SERÃO INDICADAS NO PROJETO;

4- ELETRODUTO NÃO COTADO TERÁ BITOLA MÍNIMA DE  $\varnothing 3/4$ ;

5- DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;


6- A INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS FICARÁ A CARGO DO CONSTRUTOR;

7- TODAS AS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER DO TIPO PRÉ-FABRICADA DO MESMO FABRICANTE, NÃO SERÁ ADMITIDO QUALQUER TIPO DE ADAPTAÇÃO PARA AS REFERIDAS CONEXÕES;




8- TODAS OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERÃO SER PINTADAS NA COR CINZA CLARO;

9- NÃO SERÁ ADMITIDA QUALQUER TIPO DE EMENDA NOS CABOS DE IMAGEM DO SISTEMA DE CFTV.

10- PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TODAS AS CÂMERAS, EM GRADIL METÁLICO, SEM IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO E VIZUALIZAÇÃO DA MESMA.

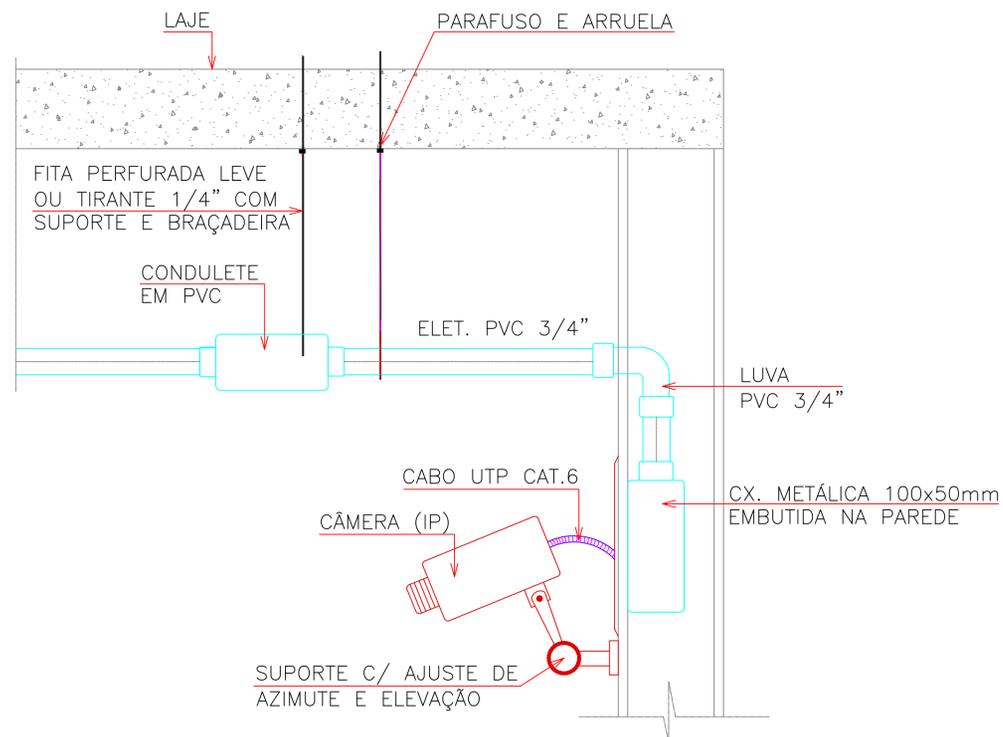

### 13 DETALHE CÂMERA (CFTV) SEM ESCALA DEFINIDA

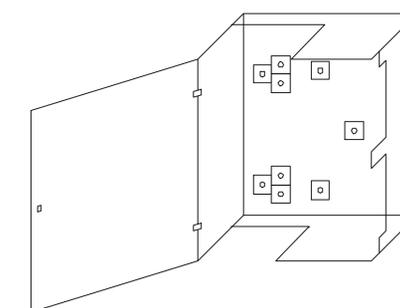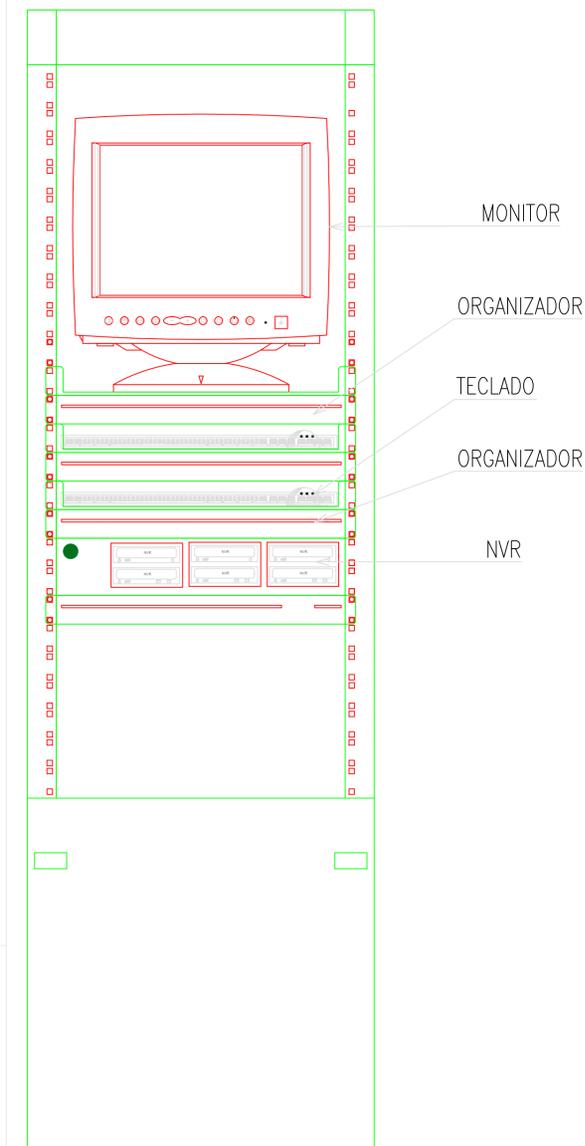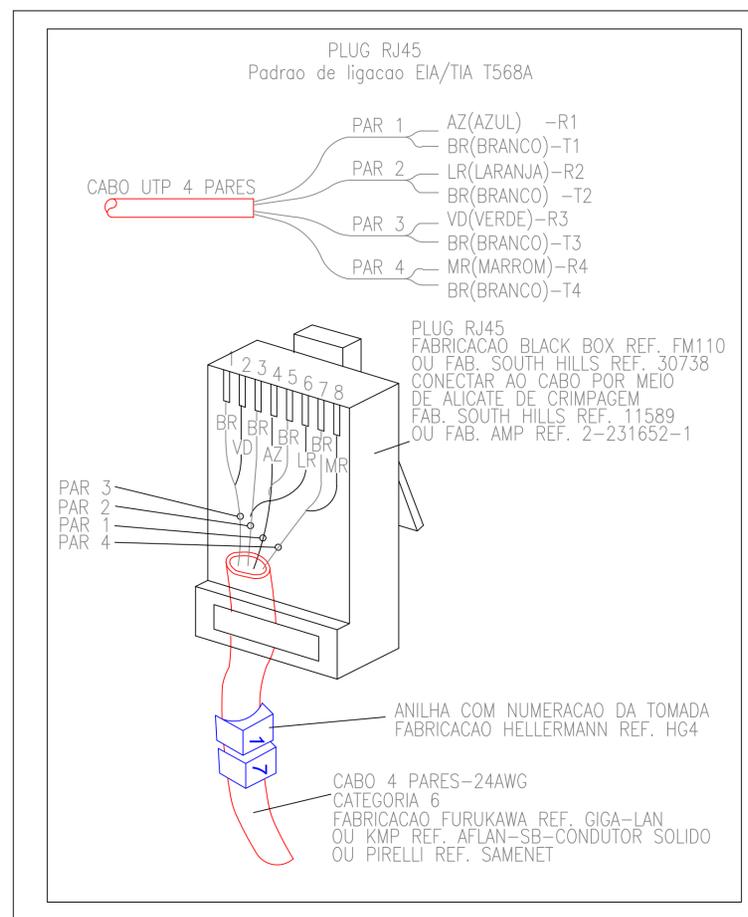

DETALHE DO DISTRIBUIDOR ÓPTICO SEM ESCALA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO PARNAÍBA - PIAUÍ		ZPE PARNAÍBA - PI	
TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE CFTV	OBJETIVO: DETALHAMENTO	DATA: ABRIL/2021	FOLHA N°: 07/07
PROPRIETÁRIO: ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE	MUNICÍPIO: PARNAÍBA	ESTADO: PI	ART N°:
LOCALIDADE: RUA DOM PEDRO I, S/N	MATRICULA N°:	ÁREA: 25.476,78 m <sup>2</sup>	ESCALA: S/E
IMÓVEL: ZPE DE PARNAÍBA	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		